

应用

区域阀组旨在通过单个PICV以简单且经济高效的方式控制特定区域的温度。阀组预装有隔离球阀和文丘里计量站，经过空气/水测试，设置好，可直接安装到系统中，最好在回流支管中。包括自动平衡流量和以100%权限控制区域温度所需的所有组件。

为了使 PICV 按预期运行，必须始终按照相关水质标准（VDI2035、BSRIA BG50 或同等标准）对水进行适当处理、清洁、无碎屑和维护。


规范

- 静压: 25 Bar
工作温度: -15°C ~ 110°C
尺寸范围: DN15 ~ DN50
螺纹连接: 内螺纹, 符合 UNI ISO 228/1 标准
特点:
- 根据流速轻松选择
 - 扩展手柄选项和执行器选择（电动或热、升高、调节、开/关、反馈、故障保护）
 - 用于动态冲洗的空白盖选项
 - 在终端装置上进行精确的流量测量验证
 - 提供套件，单独贴有时间表标签
 - 100% 测试
 - Effebi 全通径球阀 2 x
 - VIR 文丘里计量站
 - FlowCon Green.EQ、Green.0 或 Green.3 动态平衡电动调节阀
- 组件:
- Green.EQ 和 0 : 2 FlowCon FN 或 FNP 执行器，可设置为等于 % 或线性控制，带故障保护、电气超控和位置指示器; Green.3: FlowCon FH 执行器。IP54 等级，包括倒置
- 材质:
- DZR 黄铜、弹性体 EPDM、镀镍黄铜

产品代码和选择


PZ.12.x.T.x._

X = 加长手柄，标准留空 蝶形手柄
Bxxx = fitted with blank cap, insert supplied loose EQ0 = GreEQ.0 [0.00482—0.126 l/s, 16-600 kPaD] EQ1 = GreEQ.1 [0.0764—0.224 l/s, 30-800 kPaD] 0 = Green.0 [0.0103—0.160 l/s, 16-600 kPaD] 1 = Green.1 [0.0178—0.308 l/s, 30-800 kPaD] 1HF = Green.1HF [0.172—0.736 l/s, 35-800 kPaD] 2 = Green.2 [0.240—1.29 l/s, 16-800 kPaD] 3 = Green.3 [0.528—3.79 l/s, 16-600 kPaD]
T = Threaded
1 = 15 XLF Metering Station Kvs 0.263 2 = 15 ULF Metering Station Kvs 0.55 3 = 15 LF Metering Station Kvs 1.15 4 = 15 Metering Station Kvs 2.80 5 = 20 Metering Station Kvs 5.33 6 = 25 Metering Station Kvs 9.72 7 = 32 Metering Station Kvs 20.25 8 = 40 Metering Station Kvs 30.23 9 = 50 Metering Station Kvs 55.07
12 = 1/2" nominal diameter 34 = 3/4" nominal diameter 1 = 1" nominal diameter 114 = 1 1/4" nominal diameter 112 = 1 1/2" nominal diameter 2 = 2" nominal diameter
PZ = Zone Control PICV Valve Assembly

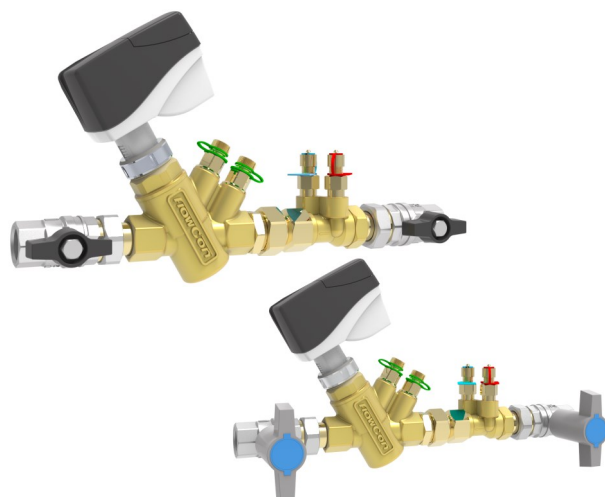


尺寸

蝶形手柄

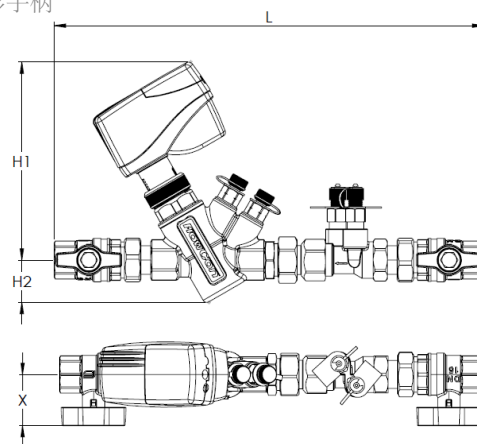

加长手柄

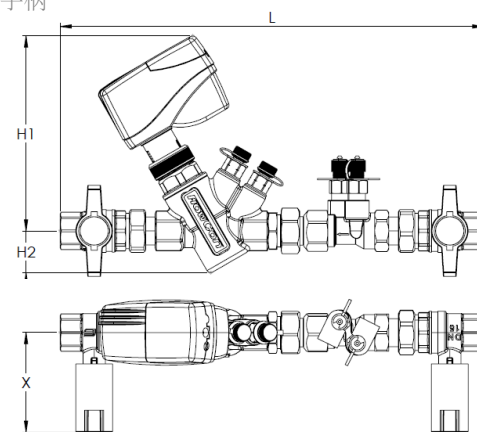

蝶形手柄				
Size	L	H1	H2	X
DN15	300	140	30	34.5
DN20	325	140	30	38
DN25	390	140	30	46
DN32	455	160	45	63
DN40	750	175	100	80
DN50	835	175	100	90
加长手柄				
DN15	300	140	30	67
DN20	325	140	30	75
DN25	390	140	30	79
DN32	455	160	45	105
DN40	750	175	100	111
DN50	835	175	100	121